




min. 20 mm fuge mellem bjælkeender. Ved lange bjælkerækker eller bjælker længere end 14 meter, forøges fugebredden

20  
125 125 dornhuller

26x47 mm dornhul i KB udstøbes ved montagen

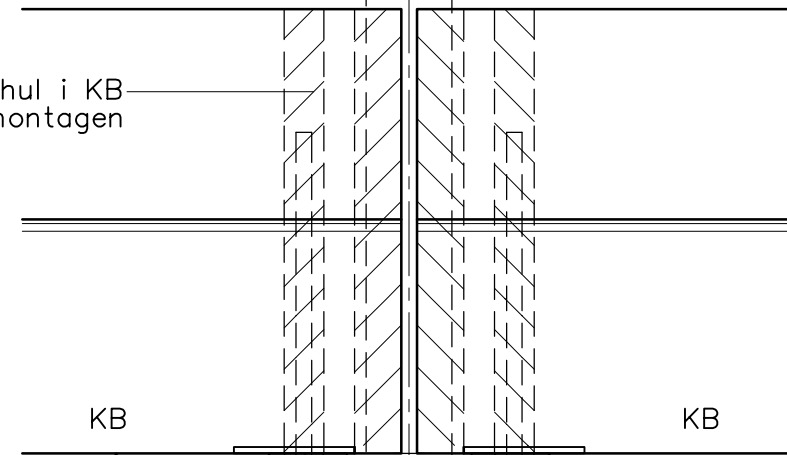

KB KB  
xx,xx

ø 46 mm dornhul i RS udstøbes ved montagen

indstøbte lejeplader i KB og RS.


dorn Y xx, klippelængde xxx mm.

min. 60 mm (passiv og moderat miljøklasse)

xx xxx xx RS

indstøbt PVC nedløbsrør i RS, dim. xxx mm.

xxx xxx

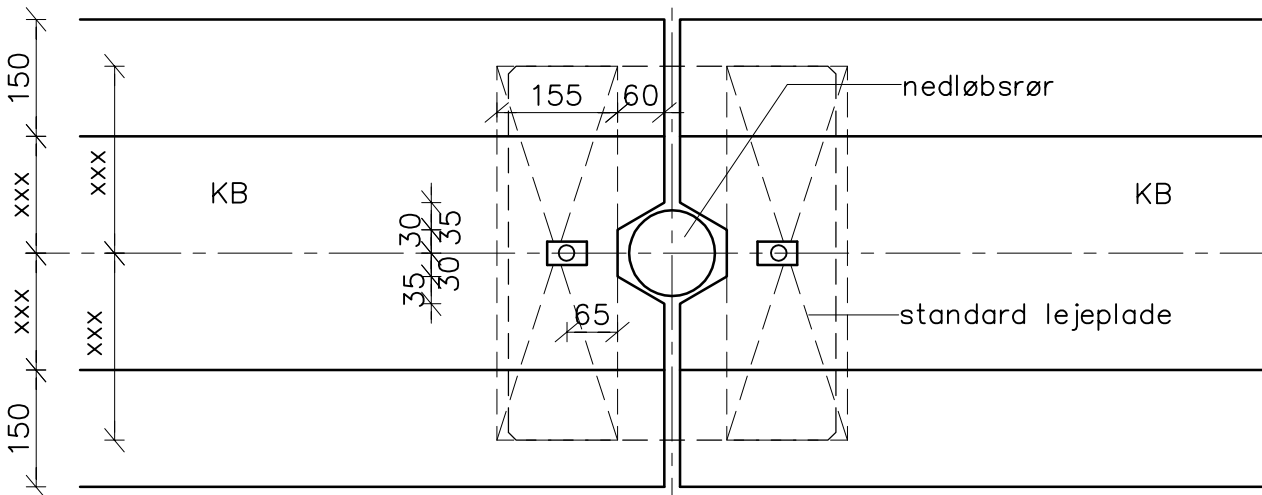

Samling mellem RS / KB-bjælker (dornsamling – indstøbt nedløbsrør i søjle)

crnssinie 24.03.21 Kl: 15.48 D3-205.dwg

**CONSOLIS**  
**SPÆNCOM**

Akacievej 1  
2640 Hedehusene  
Telefon: 8888 8200

Kt.  
bg  
Ki.

Pl.  
Ok.

Dato 01.11.14

Rev.

Udg.

Sag

**Standardsamling**

RS/KB-KB (dornsamling – nedløb)

Sag nr.

Tegn. nr. **D3.205**