




min. 20 mm fuge mellem bjælkeender. Ved lange bjælkerækker eller bjælker længere end 14 meter, forøges fugebredden

20
125 125 dornhuller

26x47 mm dornhul i KB udstøbes ved montagen

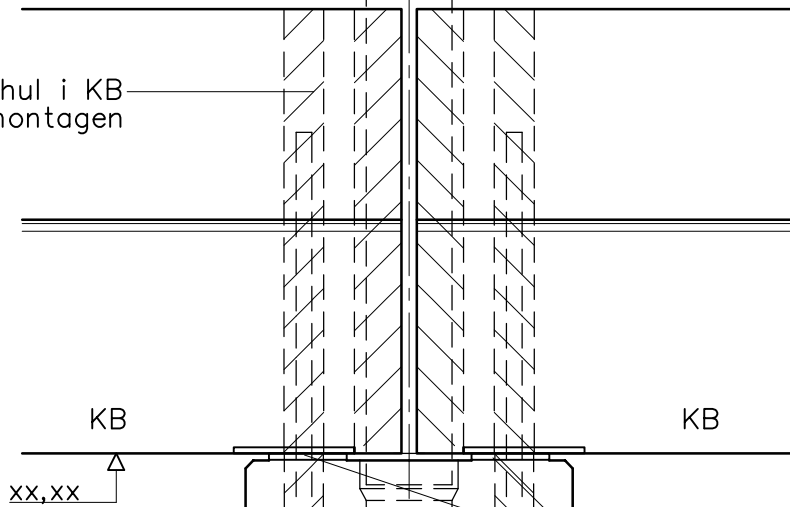

Ø 46 mm dornhul i RS udstøbes ved montagen

indstøbte lejeplader i KB og RS.


dorn Y xx, klippelængde xxx mm.

min. 60 mm (passiv og moderat miljøklasse)

xx xxx RS

indstøbt PVC nedløbsrør i RS, dim. xxx mm.

xxx xxx

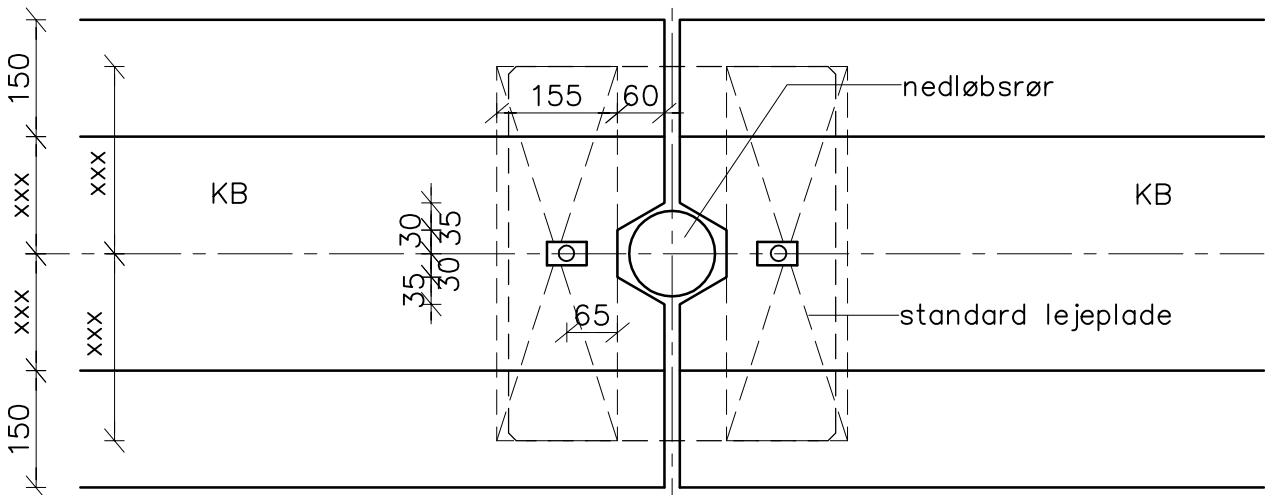

Samling mellem RS / KB-bjælker
(dornsamling – indstøbt nedløbsrør i søjle)

bg_14.11.14_Kl:11.12_D3-205.dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Telefon: 8888 8200
Telefax: 2817 8202

ISO 9001
CERTIFICERET

Dato 01.11.2014
Rev. Udg.
Init. bg/

Sag **Standardsamling**
RS/KB-KB (dornsamling – nedløb) Sag nr.
Tegn. nr. **D3.205**