





min. 20 mm fuge mellem bjælkeender. Ved lange bjælkerækker eller bjælker længere end 14 meter, forøges fugebredden.

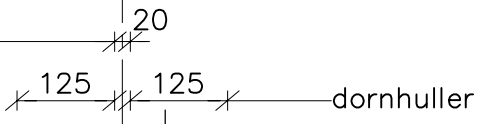

26x47 mm dornhul i KBE udstøbes ved montagen

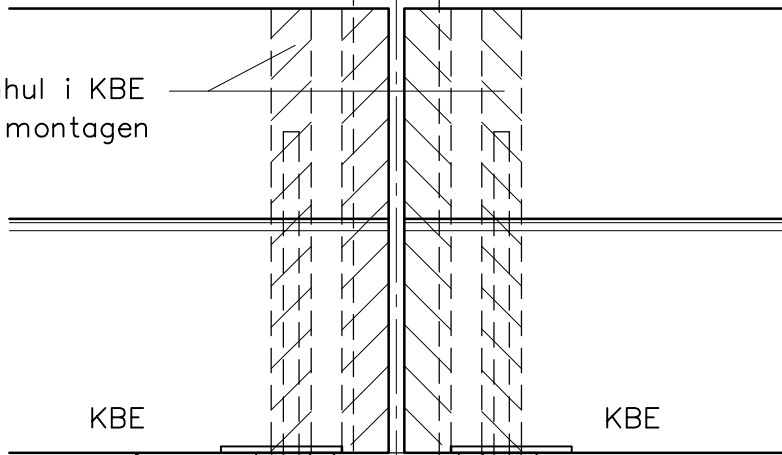

KBE

KBE

xx,xx

ø 46 mm dornhul i RS udstøbes ved montagen

indstøbte lejeplader i KBE og RS.



dorn Y xx, klippelængde xxx mm.

min. 60 mm (passiv og moderat miljøklasse)



RS

indstøbt PVC nedløbsrør i RS, dim. xxx mm.

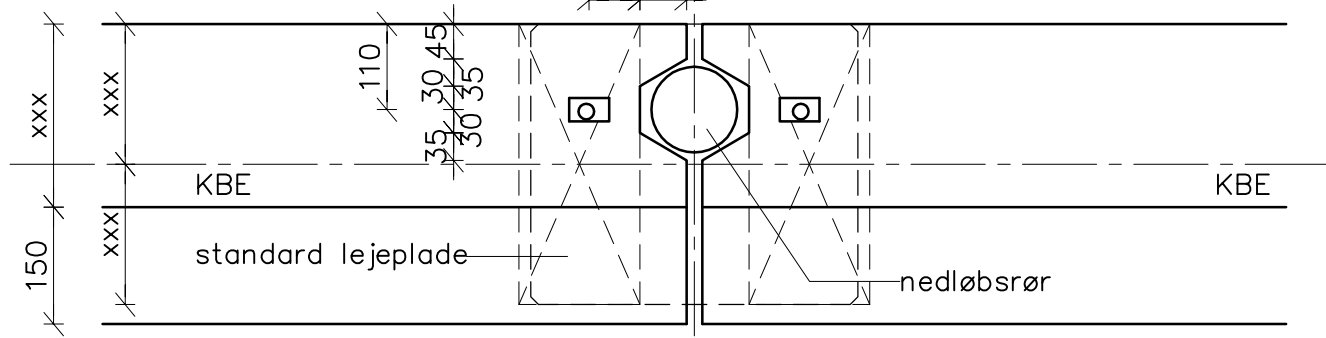

Samling mellem RS / KBE-bjælker (dornsamling – indstøbt nedløbsrør i søjle)

bg 14.11.14 Kl: 11.18 D3-302.dwg

**CONSOLIS**  
**SPÆNCOM**

Telefon: 8888 8200  
Telefax: 2817 8202

ISO 9001  
CERTIFICERET

Dato 01.11.2014  
Rev. Udg.  
Init. bg/

Sag

**Standardsamling**

Sag nr.

RS/KBE-KBE (dornsamling-nedløb)

Tegn. nr. **D3.302**